


SK-CS75N/-100N-SLC クーラースリーブキャップ 取扱説明書

Hardware For Builders SHINKYOWA

この度は、新協和「クーラースリーブキャップ」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をぜひ一読頂きます様お願い申し上げます。
お読みになった後は、紛失されないよう保管して下さい。

ご使用方法について

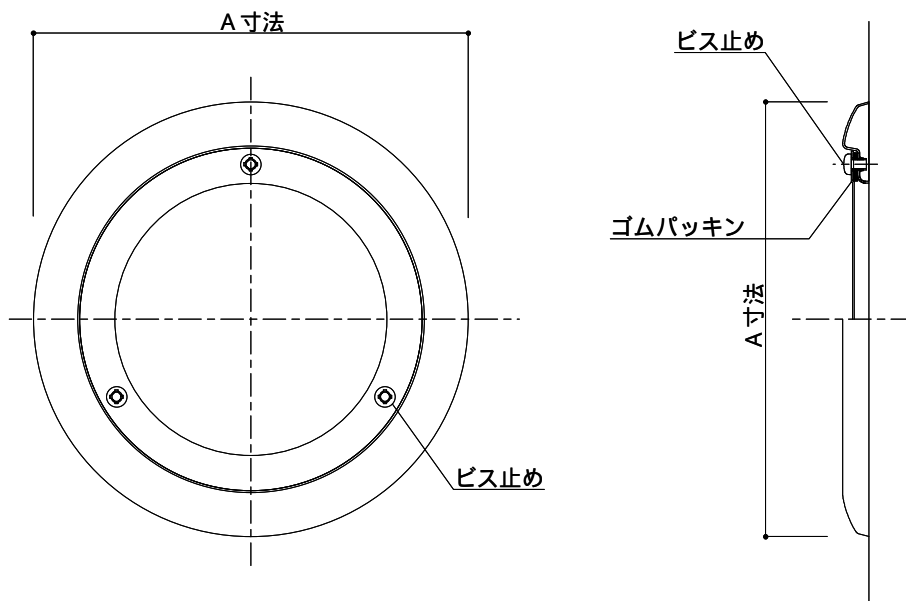

フタは正面のビスを外すと取り外せます。
その際、ゴムパッキンも取り外して下さい。

品番	A寸法
SK-CS75N-SLC	116 mm
SK-CS100N-SLC	150 mm



注意

安全のために必ずおまもり下さい

- クーラー配管用以外の用途にご使用しないで下さい。
この製品は将来的にクーラーを設置する時の室外機へ通じる配管用キャップになります。
クーラーの配管を設置しない時はフタを取り外したり、フタを接着材などで固めたりしないで下さい。
- クーラー配管時に不要となる(フタ・パッキン)は大切に保管して下さい。
クーラー配管時に取り外す(フタ・パッキン)は不要となりますが、クーラーを移設・撤去する際に再び配管をふさぐために使用しますので、大切に保管して下さい。
- 定期的にお手入れして下さい。
普段はきれいな雑巾で乾拭きするか、よく絞ったきれいな雑巾で軽く拭いて下さい。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を軽く含ませた布で軽く拭いた後、水拭きして下さい。

 株式会社 **新協和**

本社 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号
TEL (06)6789-2321 FAX (06)6789-2391