

耐風型フード付ガラリ（防火ダンパー付）

外壁用部材

形名

SK-SGT100D
SK-SGT150D

取扱説明書(取付説明書付)

この製品は、給気・排気をする場合に屋外側のダクトの先端に取付けて使用するものです。

■ダクト配管を通して火災が広がるのを防止する構造になっています。

■防火ダンパーの使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。

■この製品の性能、機能を十分発揮させ、また安全を確保するために、正しい取付けが必要です。

■取付けを始める前に、この説明書をよくお読みになり、正しく安全に取付けてください。

■取付けは販売店・工事店様が実施してください。

取付け終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

なお、お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。




This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



タイプ	適用パイプ口径 (mm)	適用パイプ
SK-SGT100D	φ100	硬質ポリ塩化ビニル管 (SU-100特) スパイラルダクト
SK-SGT150D	φ150	硬質ポリ塩化ビニル管 (LP-150特) スパイラルダクト

●温度ヒューズ公称動作温度:72℃

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。

	警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
	<p>●防火ダンパーを密閉または、半密閉の燃焼設備（給湯機・風呂釜など）の排気ダクトには使用しない（誤動作によりダンパーが閉じて排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因）</p> <p>●常時振動したり、振動しやすい場所には取付けられない（落下によるけがの原因）</p>
	<p>●本体の取付けは、十分強度のあるところを選んで確実に行う（落下によるけがの原因）</p> <p>●必ず定期的（1年以内ごと）に点検を行う</p>

	注意 誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
	●取付け時やお手入れの際は、手袋を着用する（着用しないとけがの原因）

取付け前の準備


取付け前に下記のものをご用意ください。

- ・シーリング材（JIS A 5758適合品のシリコン系、変成シリコン系）
- ・木ネジ（呼び径3.5～3.8、長さ20mm以上のステンレス製）
- ・カールプラグ（#8）

取付け前のお願い

- 使用環境が-30℃～50℃の範囲になる場所で使用してください。
- この製品は汚染ガス耐力（酸、薬品、温泉害など）を持たせたものではありません。下記のような場所での使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下するおそれがありますので特にこまめな点検・清掃および早めのお手入れが必要です。
 - ・化学工場、パルプ工場などの構内およびその周辺地域
 - ・工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
 - ・温泉地域やプール、下水の排気などの用途
 - ・その他、腐食性物質、腐食性ガスの発生する場所
 - ・融雪剤が飛散する場所
- 点検・清掃や温度ヒューズの交換・部品の交換が容易にできる場所へ取付けてください。
- ダクトには、雨水の浸入を防ぐため、屋外へ向けて下りこう配をつけてください。（排気ダクト:1/100以上、給気ダクト:1/30以上）
- 室内側からの汚染空気や設置環境により、外壁面が汚れることがあります

取付方法

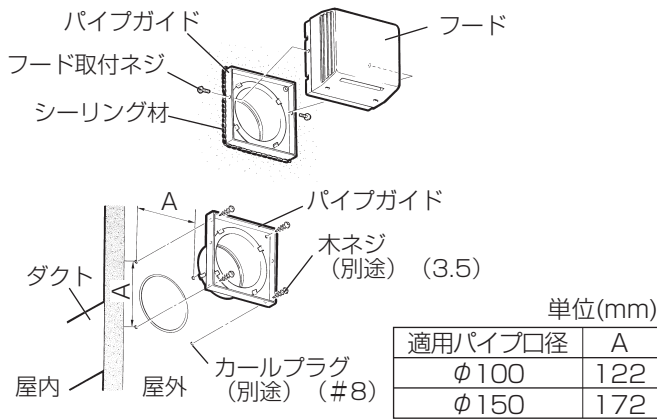

- ①フード取付ネジ(2本)をはずし、フードを取りはずす。
※温度ヒューズが正常に取付けられているか確認してください。
 - ②A寸法を参照して、あらかじめ外壁にφ4.8、深さ45mmの穴を4か所あけ、市販のカールプラグ(#8)を挿入する。
 - ③パイプガイドの「上」印を上にしてダクトに差し込み、市販のステンレス製木ネジ(3.5)4本で確実に固定する。
 - ④パイプガイドにフードを、①の作業で取りはずしたフード取付ネジ(2本)で確実に固定する。
- お願い**
- 140N・cm以下の締付トルクで締め付けてください。
- ⑤取付けたあと、フードの全周と壁面とのすき間に雨水などが入らないように市販のシーリング材で防水処理を施す。

お手入れ

安全にご使用いただくために、必ず定期的な点検・清掃を行ってください。


点検項目

- 製品の取付け状態は正常であるか？
 - ネジ類に緩みなどがないか？
 - 温度ヒューズに著しい腐食（銅板が青緑色へ変色）の発生がないか？
 - 温度ヒューズが作動し、ダンパーが閉じていないか？
 - 製品外周のシーリング材に亀裂などの劣化がないか？
 - 製品各部に腐食や塗装の浮きなどがないか？
 - 樹脂部品に割れなどがないか？
- ※点検は、1級建築士、2級建築士、または国土交通大臣が定める有資格の方が実施してください。（国土交通大臣が定める有資格者とは、建築基準適合判定資格者、登録建築設備検査資格者講習修了者、または維持保全に関して2年以上の実務経験者を指します）
- ※点検の結果、異常が見つかった場合は、修理・部品（製品）の交換をお買い上げの販売店、工事店に依頼してください。

清掃

- 汚れのひどい場合は台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸してからきれいな水で洗い、よく乾かしてください。
 - 清掃・修理などの際には、下記の溶剤や洗剤、清掃用具を使用しないでください。製品表面に傷つきや変色、割れが発生する原因になります。
- シンナー、アルコール、ベンジンなどの溶剤、ガソリン、灯油、カビ取り洗剤、柑橘系などの植物系洗剤、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系洗剤、化学ぞうきんの薬品、クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など（変質、変色の原因になります）

防火ダンパー付の温度ヒューズの交換

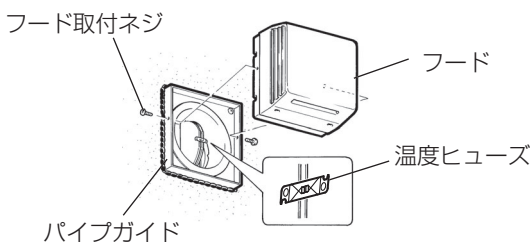

1. フード取付ネジ(2本)をはずし、フードを取りはずす。
2. 両方のダンパーを指ではさみ、温度ヒューズをセットする。
(つまみにくいときは、ラジオペンチ等を使用してください)
3. フードを元通り取付ける。

お願い

- 140N・cm以下の締付けトルクで締め付けてください。



豊かな社会へのパートナー 神栄グループ

SHINYEI 神栄ホームクリエイト株式会社

本社 〒577-0016 大阪府東大阪市長田西2丁目3番34号 (06)6789-2321(代)